



电缆直埋壕沟宽度


电缆数(条)	1	2	3	4	5
B(mm)	250	440	610	780	950

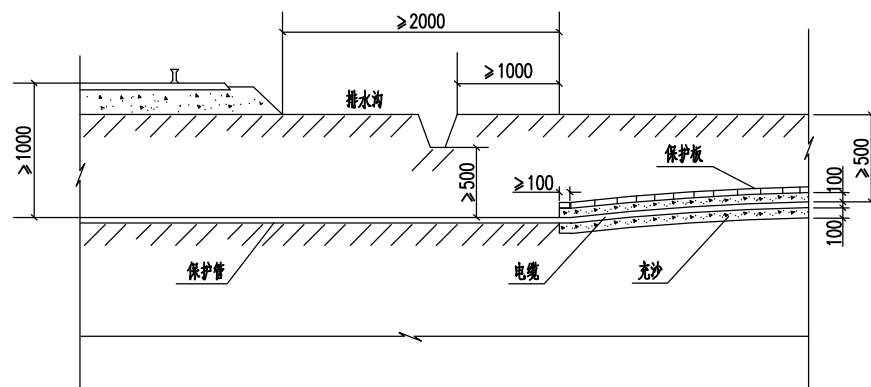



电缆与铁路交叉

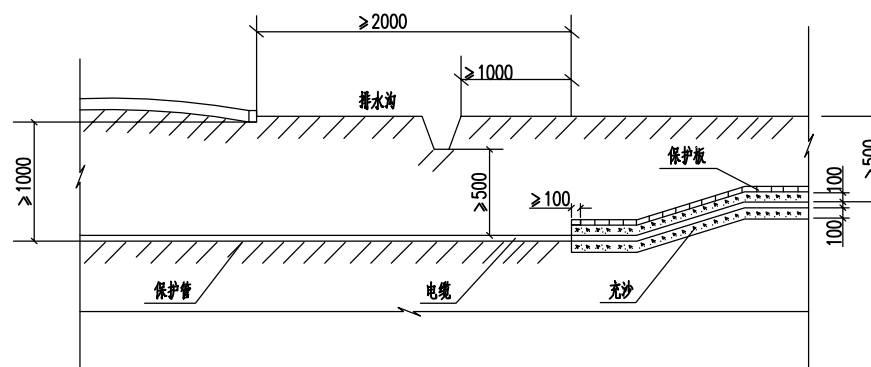


电缆与公路交叉

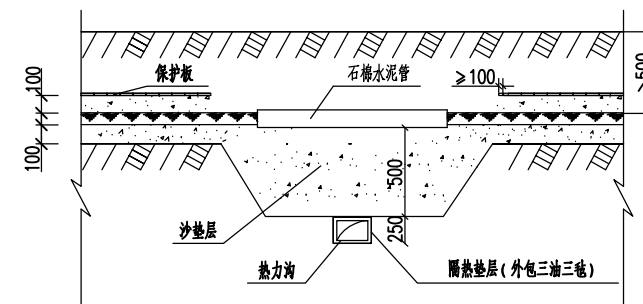


电缆与热力管交叉

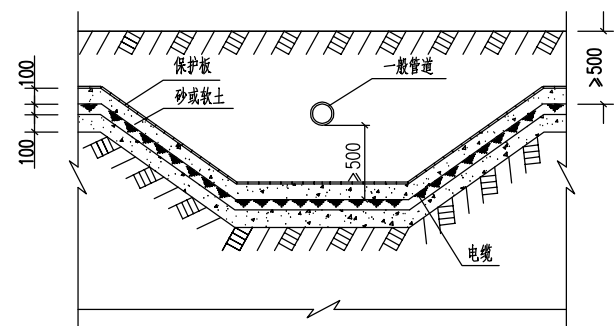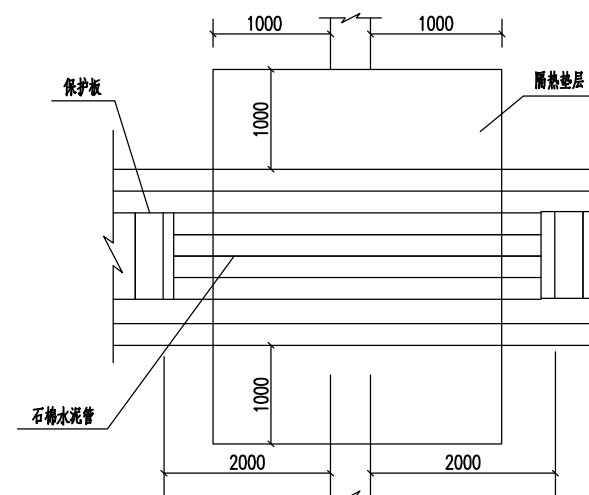


电缆与管道交叉 (一)

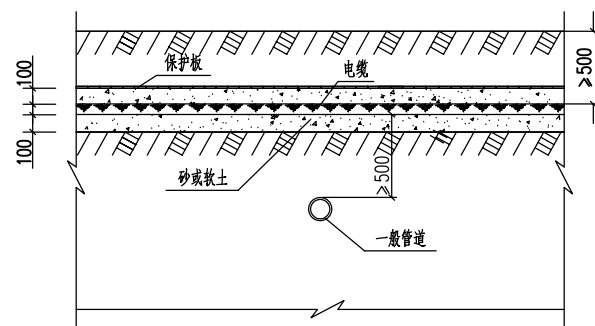

电缆与管道交叉 (二)










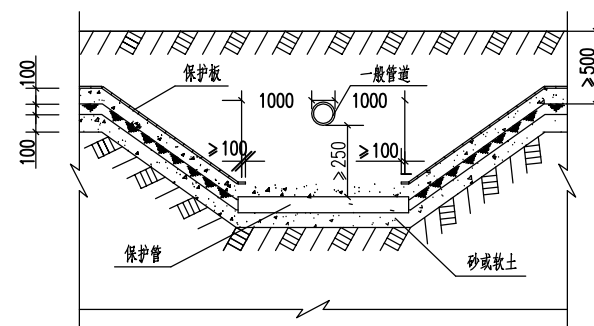


电缆穿管与管道交叉 (一)

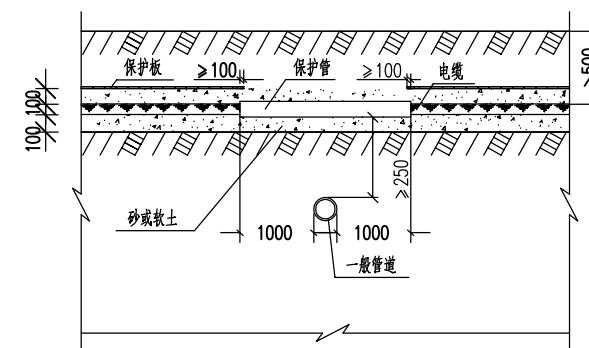

电缆穿管与管道交叉 (二)

 河南省安德电力设计有限公司				开封市集英市政工程有限公司 开封市龙亭区水稻乡南北堤村供配电工程			设计 阶段
批 准	苏 平	设 计		电缆敷设尺寸图（一）			
审 核	王冬新	比 例	 CAD				
校 核	冯 苗	日 期		图 号	水稻乡南北堤村-DL-11	A 版本	

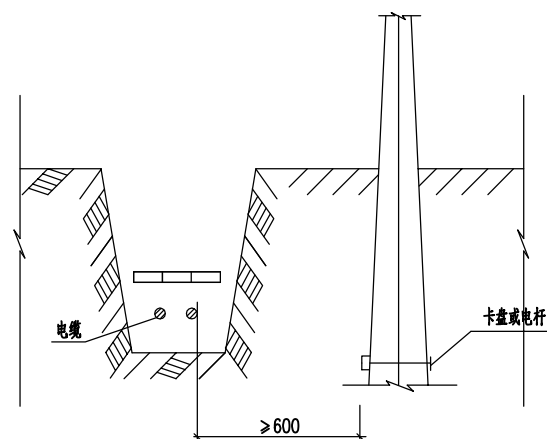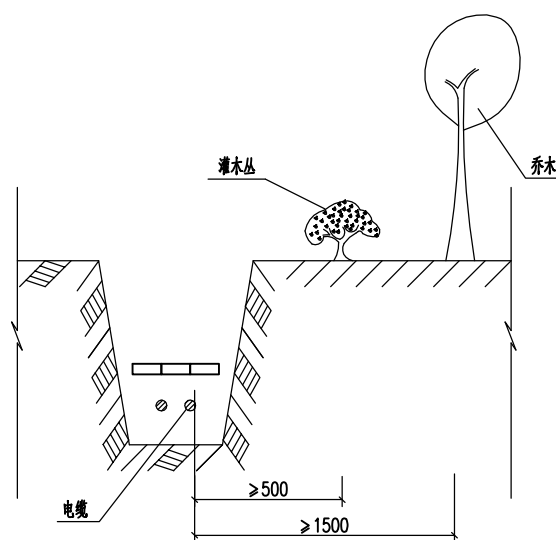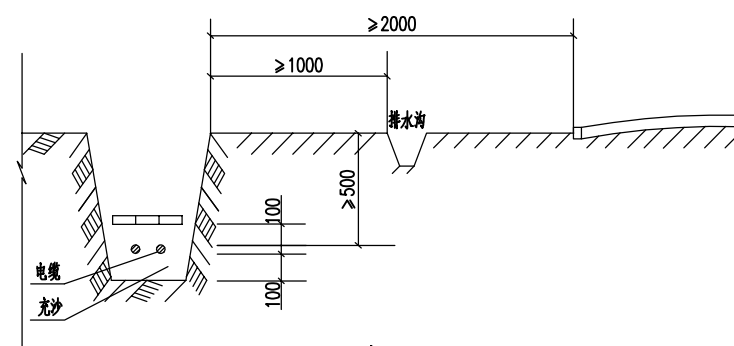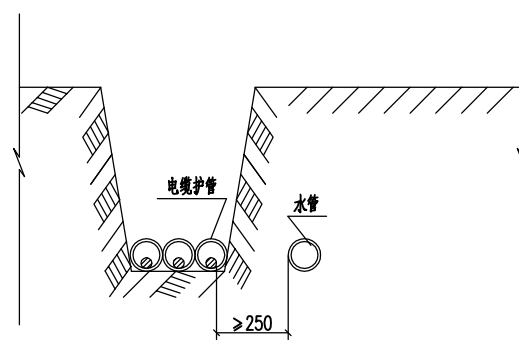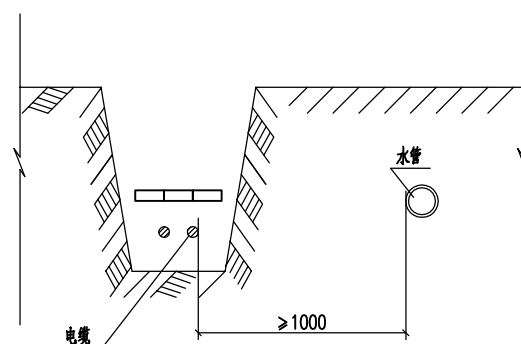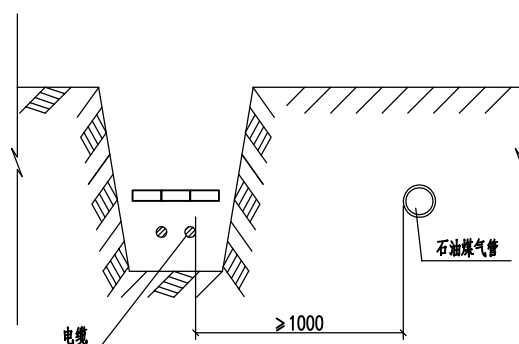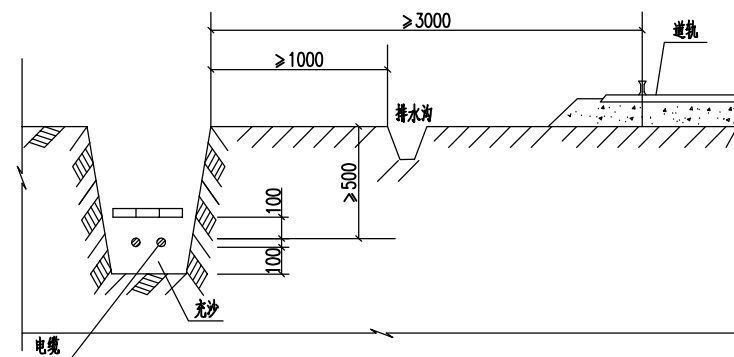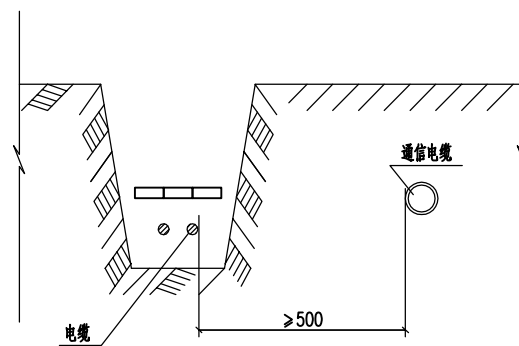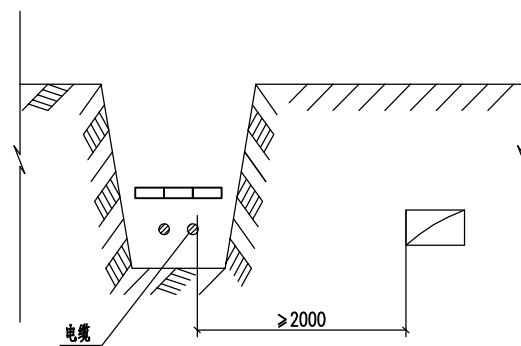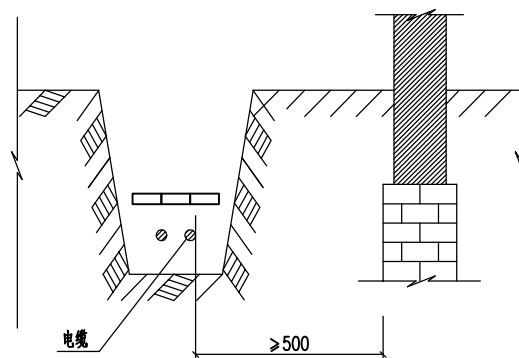

 河南省安德电力设计有限公司				开封市集英市政工程有限公司 开封市龙亭区水稻乡南北堤村供配电工程			工程	施工图	设计阶段
批准	苏 平	设计		电缆敷设尺寸图(二)					
审核	乞冬新	比例	 CAD						
校核	冯 苗	日期							

断面图 CPVC管	单根穿管			两根穿管			三根穿管			四根穿管		
	规格	单位	每米数量	规格	单位	每米数量	规格	单位	每米数量	规格	单位	每米数量
电缆护管	Φ150(Φ100、Φ80)	M	1	Φ150(Φ100、Φ80)	M	2	Φ150(Φ100、Φ80)	M	3	Φ150(Φ100、Φ80)	M	4
沟体土方	普通土	M ³	0.45	普通土	M ³	0.45	普通土	M ³	0.603	普通土	M ³	0.756
断面图 CPVC管	五根穿管			六根穿管								
	规格	单位	每米数量	规格	单位	每米数量						
电缆护管	Φ150(Φ100、Φ80)	M	1	Φ150(Φ100、Φ80)	M	1						
沟体土方	普通土	M ³	0.909	普通土	M ³	1.062						

河南省安德电力设计有限公司				开封市集英市政工程有限公司 开封市龙亭区水稻乡南北堤村供配电工程		设计阶段
批准	苏平	设计		电缆敷设断面图		
审核	赵冬新	比例				
校核	冯苗	日期		图号	水稻乡南北堤村-DL-13	A版本